



N. Blomqvist

27.12.24

94595


Uppdrag - Tehtävä SL 2 Väggtuber + 49,5 tjockleksmätning		Fördelning - Jakelu H. Sjö, H. Kojola	
Uppdragsgivare - Toimeksiantaja H. Sjö	Tel. nr - Puh. n:o	Datum - Pvm	Till kännedom - Tiedoksi H. Keskinen
Utför av - Suorittanut N.B./P.S./E.B.	Tel. nr - Puh. n:o	Datum - Pvm 25.12.24	

2) Mätt från insidan av pannan.

3) - " - utsidan - " -

Tjocklek [mm]

N:o	Höjd: +49,500		Höjd: +49,265 - +49,765
	2) Väster (Väst)	2) Hög (Söder)	3) Väster (norr)
1	—	4,6	
2	4,0	4,3	
3	4,0	5,0	4,4
4	4,3	4,6	4,0
5	4,7	4,8	3,9
6	4,9	4,0	4,9-4,6
7	4,1	4,2	4,4
8	4,3	4,0	
9	4,5	4,3	
10	4,1	4,2	
11	4,1	4,1	
12	4,2	4,2	
13	4,1	4,4	
14	4,2	4,5	
15	4,3	4,0	
16	4,0	4,2	
17	4,2	4,0	
18	3,9	4,1	
19	6,9	6,7	
20	6,9	6,6	
21	7,3		

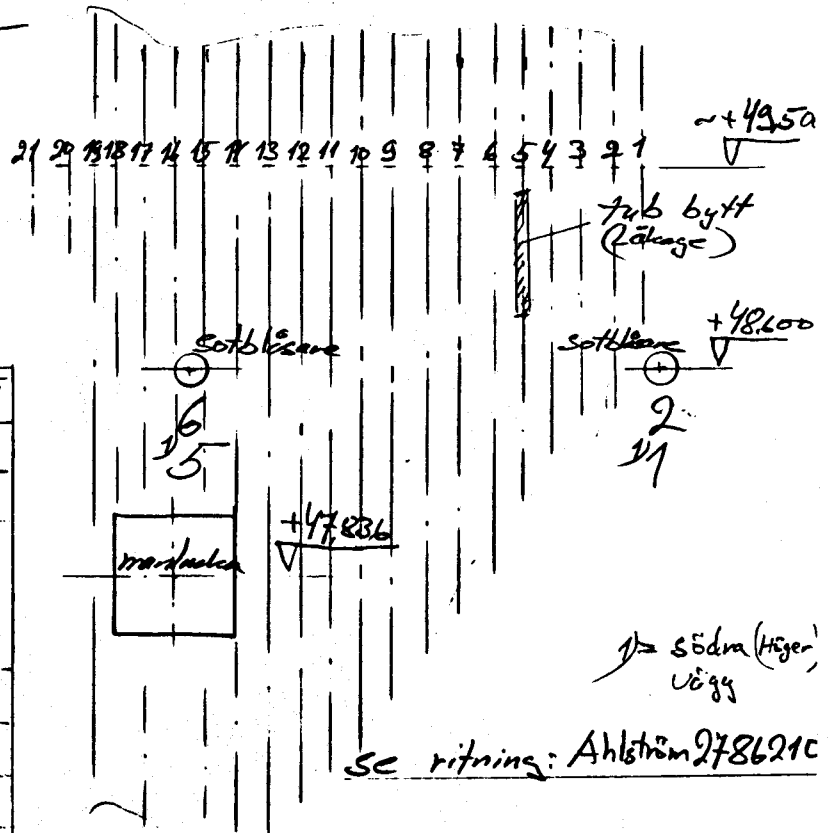

se ritning: Ahlström 278621c

- 4) Frätning 2mm +49,300
- 5) Lökage +49,300
- 6) frätning 1,5m +49,300