

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA / INSPECTION REPORT

Tunkeumanestetarkastus / Liquid penetrant examination

Konttori: **Oulu**

Tarkastussuunnitelma nro / Inspection plan no.	Asiakkaan ptk nro / Report no.	
-		
Työ nro / Work no.	Ptk nro	Sivu / Sheet
191878	001	1 / 2

Tilaaaja / Purchaser Fortek Oulu	Laitos tai tarkastuspaikka / Plant or place of inspection Stora Enso Oulun tehtaat SK7 7. krs Eko II
--	--

Tarkastuskohde / Inspection object

SK7 Eko II vuodon korjaus evän lopetuskohdassa tasolla n. 25,190.


Piirustus nro / Drawing no. -	Rev. nro -	Perusaine / Base material St	Nimellimitat / Nominal dimensions -
Pinnan laatu / Surface condition Käytetty	Lämpöt. / Temperat. 50 °C	Lämpökäsittelytila / Heat treatment condition ☐ Lämpökäsittely / Heat treated	
Tarkastusohje / Inspection procedure SFS-EN 571-1	Rev. nro	Laatuvaatimus / Quality requirement SFS-EN 1289/2X	Tarkastuslaajuus / Scope of examination Pistokoe
Menetelmän ilmaisutapa / Indication of method ☒ Värillinen / Colored ☐ Fluoresoiva / Fluorescent	Menetelmän puhdistustapa / Cleaning fashion of method ☐ Vesipesu / Water cleaning ☒ Liuotin / Solvent		Valaistus / Light Kohdevalo
Esipuhdistusmenetelmä / Pre-cleaning method -	Tunkeumaneste / Penetrant Bycotest RP20		Erä / Batch -
Jälkipuhdistus / Post exam. cleaning Bycotest C10	Kehite / Developer Bycotest D30		Erä / Batch -
		Vaikutusaika / Penetration time 5 min.	
		Vaikutusaika / Development time 10 min.	

Lisätietoja / Supplementary data

Tarkastuskohde kuuma. Evän ja putken liitoskohta ruosteessa / kuonat päällä.

Havainnot / Observations

Havaittu vuotokohta kuvan osoittamalla kohdalla 50. putki laskettuna hajukaasukattilan puoleiselta seinältä. Huom. Ensimmäiset putket tulpattu, laskenta aloitettu tulppaamattomasta putkesta. Tarkastettu korjauksen jälkeen.

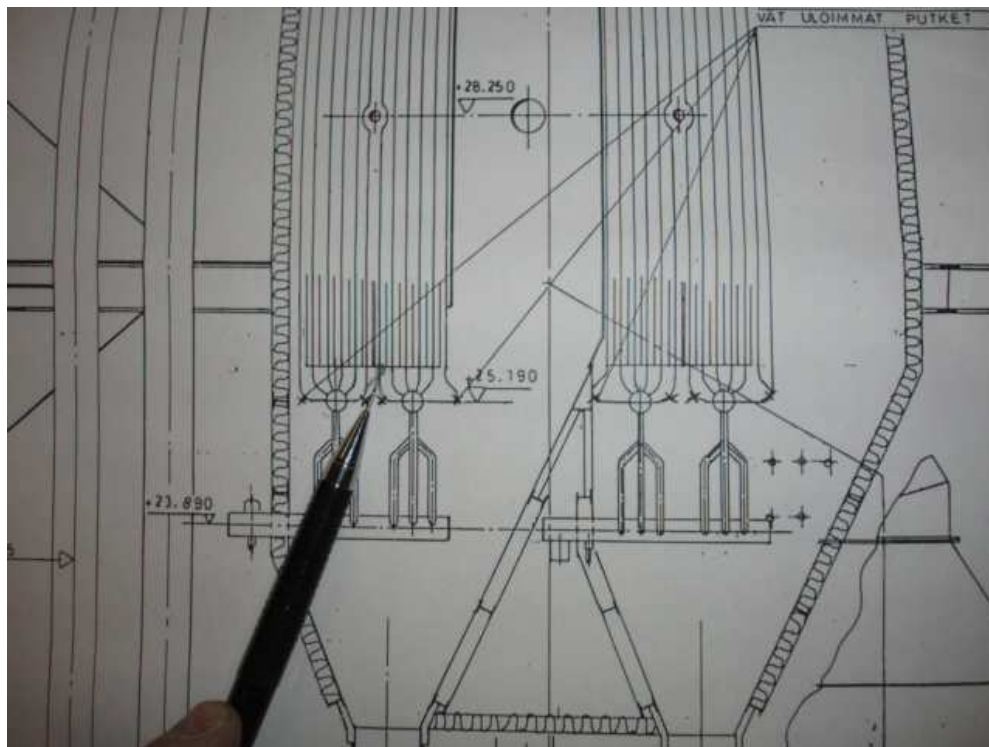

Tarkastustulokset / Results of inspection

☒ Täyttää vaatimukset / Fulfills requirements ☐ Ei täytä vaatimuksia / Does not fulfill requirements

Tarkastajan nimi / Name of inspector Juho Korhonen	Allekirjoitus / Signature	Paikka / Place Oulu	Päiväys / Date 31.5.2007	Pätev. / Competence 7078-PT2
--	---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--

Valvoja / Supervisor	Pöytäkirjan tarkastanut / Report inspected
----------------------	--